




ESPECIFICAÇÃO GERAL
FR PE 15-30mL OVAL INV

Rev.00

Descrição do Produto				
Código interno:	62FR1530OV	Referência do Desenho:	FP-2006-4-DC	
Material				
Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) / Polietileno de Alta Densidade (PEAD).				
Cor				
Natural (62FR1530OV000), Branco (62FR1530OV001), Azul (62FR1530OV005)				
Acabamento				
Livre de rebarbas, deformações e falhas.				
Vedação				
NBo deve apresentar vazamento quando acoplado à tampa.				
Embalagem				
Em um saco plástico lacrado, com lacre plástico, envolto em outro saco plástico e acondicionado dentro de caixa de papelão ondulado, disposto a granel. As calhas são identificadas com etiqueta contendo a descrição do produto, o código do produto, a quantidade do produto, o lote e a validade.				
Armazenagem				
Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade.				
Prazo de Validade				
Cinco (05) anos após a data de fabricação, quando mantido em embalagem original e armazenamento adequado.				
Dimensões				
Área de medição	Média (mm)	Tolerância +/- (mm)	Medida Min (mm)	Medida Max (mm)
Diâmetro "T"	14.60	0.20	14.40	14.80
Diâmetro "I"	10.60	0.20	10.40	10.80
Altura "H"	10.80	0.30	10.50	11.10
Diâmetro da Trava	14.70	0.30	14.40	15.00
Largura do Corpo	22.70	0.40	22.30	23.10
Comprimento do Corpo	36.50	0.40	36.10	36.90
Altura Total	77.80	0.80	77.00	78.60
Peso	7.00	0.50	6.50	7.50
Nível de Aceitação		Classificação dos desvios		
1. N° = Inaceitável		1. Desvio Inaceitável		
2. CR = Crítico (NDA 0,4)		Aparência, dimensões que interferem na funcionalidade e na embalagem.		
3. MA = Maior (NDA 2,5)		2. Desvio crítico		
		Acabamento que interfere na funcionalidade.		
		3. Desvio maior		
		Acabamento que interfere com o visual.		
Plano de amostragem				
Análise de variáveis (dimensões): no mínimo uma peça de cada cavidade em operação.				
Análise de atributos: aparência, acabamento e gravação.				
Norma: de acordo com MIL-STD-105C (M) e ABNT - NBR 5426 (90), Tabela nível II no plano de amostragem simples normal.				
Amostragem: as amostras devem ser retiradas de vários pontos do palete.				
Aprovação		Revisão: 01		
Data: 26/08/2016		Aprovado por:		

Plano dimensional

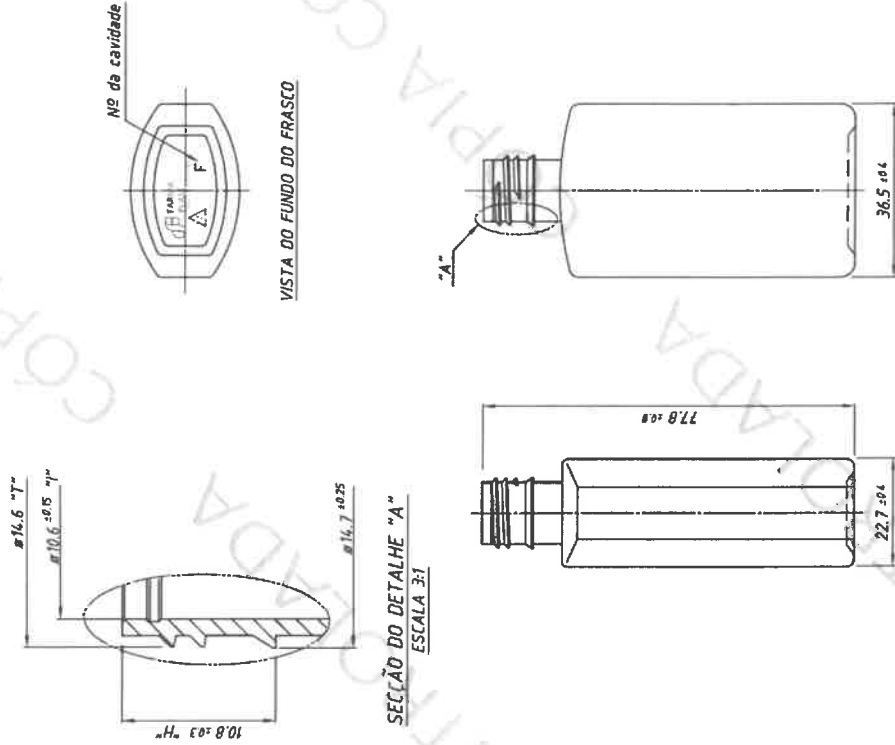

Cap. Q.E.:	36.0 mL ±2.0 mL	Cap. Útil:	30.0 mL
------------	-----------------	------------	---------

- 1- Não deve ser copiado ou divulgado a terceiros sem a permissão por escrito da Grupo MWR.
- 2- No caso de cópia controlada, se o seu recebimento não for confirmado no prazo de três dias após o envio, será considerado como recebimento confirmado.
- 3- Informamos que dependendo das condições técnicas e de fornecimento de matérias-primas apresentadas em nosso caderno de especificações à Grupo MWR reserva-se o direito de utilizar contra-tipos de matérias-primas de outros fornecedores desde que essas matérias-primas tenham características semelhantes e não afetem a qualidade do produto final.
- 4- É de responsabilidade dos clientes aprovar o produto final pelos órgãos competentes a que se destina.
- 5- O histórico da revisão é confidencial e não está disponível no desenho do cliente.